




Tutte le unità Daikin hanno un sistema di diagnosi del guasto. Tale diagnosi è utilissima per la risoluzione del guasto stesso. Il codice del guasto viene visualizzato mediante il comando. La procedura varia a seconda del comando utilizzato.




I comandi di ultima generazione, oltre alla procedura convenzionale precedentemente descritta, sono dotati di una modalità semplificata di ricerca del guasto, basata sull'utilizzo di un unico tasto. La procedura permette di visualizzare in sequenza solo i vari codici "attivi" per il modello considerato.

**RICERCA GUASTI URURU**

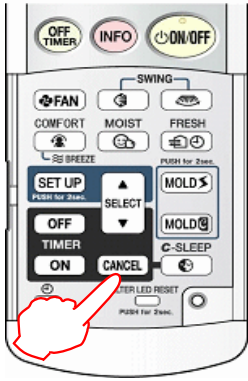

1. Premere il pulsante "CANCEL"
2. Il display visualizzerà subito il codice del guasto

F-AFS-01N CRI REV 2.0 CRI-09-PAG 3 DaikinTraining





**COMANDO A FILO BRC1D527**

Il comando a filo segnala la presenza di un'anomalia con il lampeggiamento del led rosso di funzionamento e visualizza direttamente il codice del guasto



F-AFS-01N CRI REV 2.0 CRI-09-PAG 4 DaikinTraining

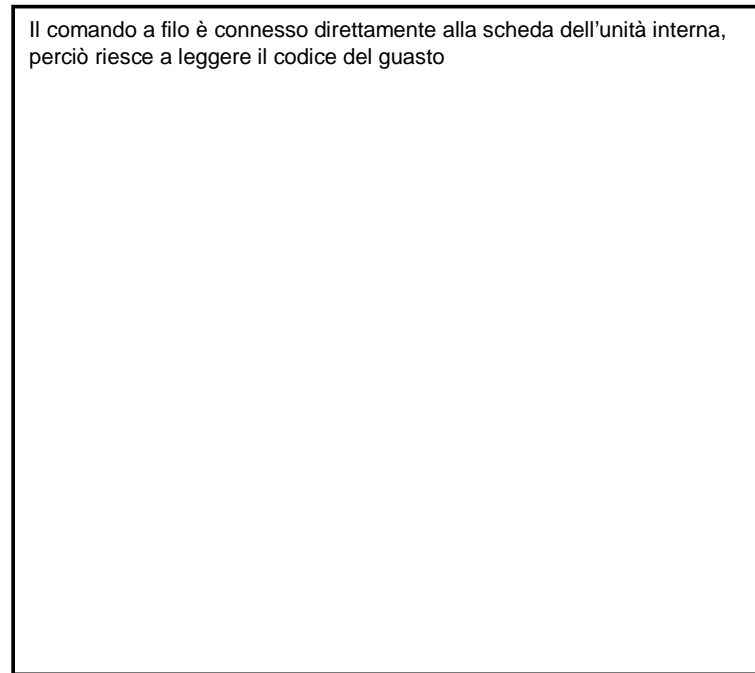



## OPERATIVITA' DI TEST

Per attivare la modalità di test:

- per le unità interne dotate di comando con tasto “test” (tipo sky), è sufficiente premere il tasto apposito.
- Per le unità interne del tipo residenziale:

- 1) Premere il tasto **ON/OFF** per accendere il sistema.
- 2) Tenere premuti contemporaneamente la parte centrale del tasto **TEMP** e del tasto **MODE**.
- 3) Premere due volte il tasto **MODE**.  
(Sul display apparirà  $\overline{7}$  ” per indicare che è stata selezionata la modalità delle operazioni di prova.)
- 4) L'esecuzione della modalità di prova termina dopo circa 30 minuti e il sistema torna alla modalità normale. Per uscire dalle operazioni di prova, premere il tasto **ON/OFF**.

F-AFS-01N      CRI REV 2.0      CRI-09-PAG 5      **DaikinTraining**  
Expert knowledge at your fingertips

